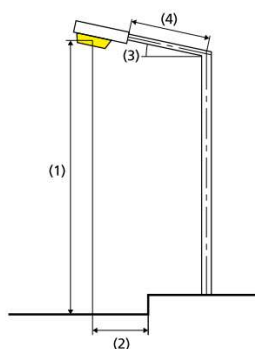
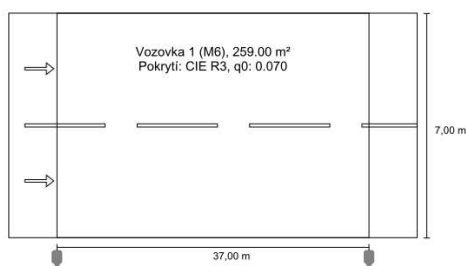


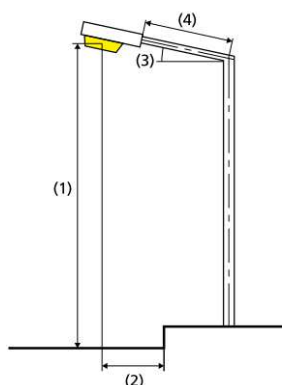
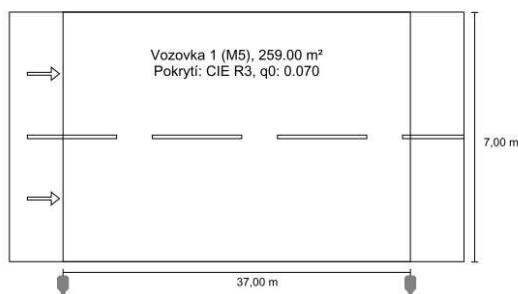
Podklad pro světelně-technické výpočty

Popis: Pro porovnání zájemci dodají světelně-technický výpočet, který bude vzorovým podkladem pro určení světelně-technických parametrů na níže uvedených typech komunikace. Aby bylo možné navržená řešení porovnávat, mohou být investorem všechny výpočty pro porovnání zkontrolovány a přepočteny v jednotném výpočetním programu. Jako doplněk výpočtu je nutné dodat světelně-technické parametry svítidel v datové (eulumdata) i tištěné podobě (světelná vyzařovací charakteristika s jednotkami).

Účastník musí počítat s reálným udržovacím činitelem, v žádném případě však nesmí být vyšší než 0,9 ! Náhradní teploty chromatičnosti pro všechny konfigurace budou 3000°K (+/-125°K běžná tolerance odchylky).

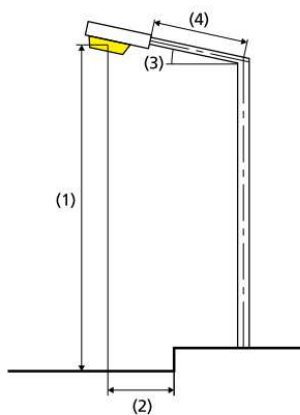
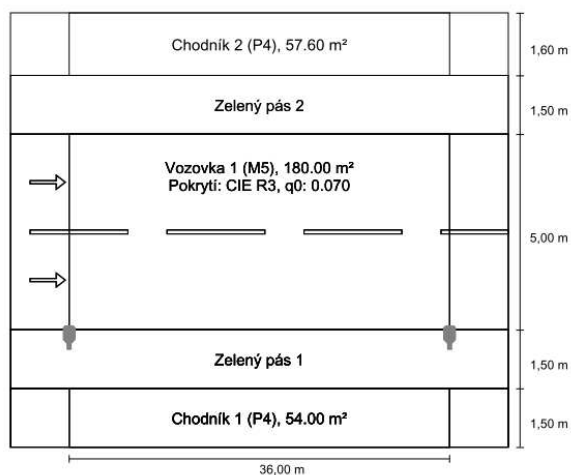
Konfigurace 1, zatřídění dle vzoru:

Umístění:	jednostranně dole
Vzdálenost sloupů:	37,000 m
Sklon ramene (3):	0,0°
Délka ramene (4):	0,350 m
Výška světelného bodu (1):	8,000 m
Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (2):	-0,650 m

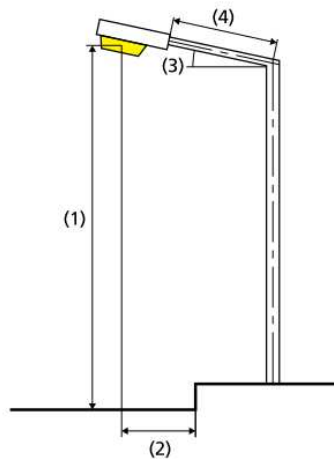
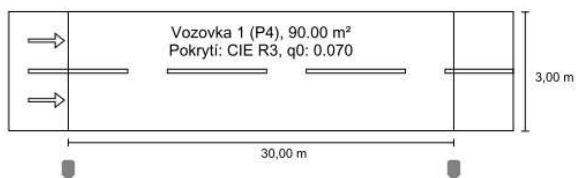
Konfigurace 2, zatřídění dle vzoru:

Umístění:	jednostranně dole
Vzdálenost sloupů:	37,000 m
Sklon ramene (3):	0,0°
Délka ramene (4):	0,350 m
Výška světelného bodu (1):	8,000 m
Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (2):	-0,650 m

Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Milevsko

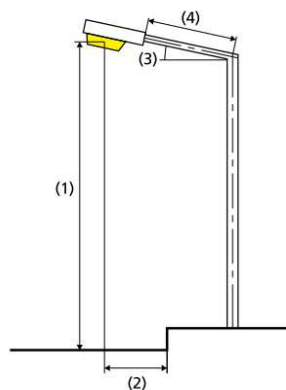
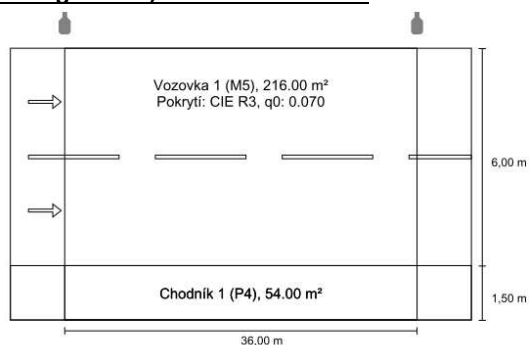
Konfigurace 3, zatřídění dle vzoru:

Umístění:	jednostranně dole
Vzdálenost sloupů:	36.000 m
Sklon ramene (3):	0.0°
Délka ramene (4):	0.350 m
Výška světelného bodu (1):	8.000 m
Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (2):	-0.150 m

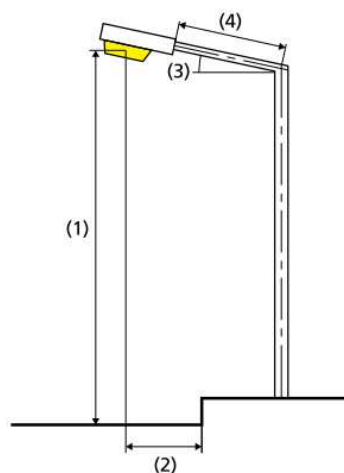
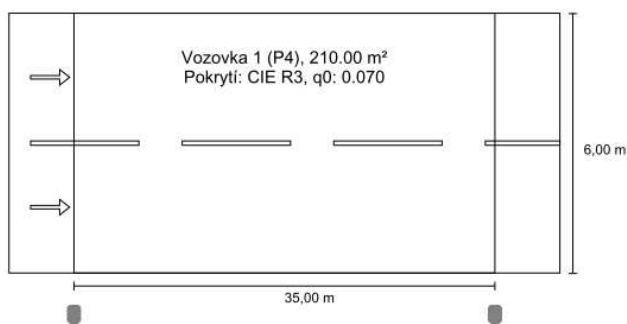
Konfigurace 4, zatřídění dle vzoru:

Umístění:	jednostranně dole
Vzdálenost sloupů:	30.000 m
Sklon ramene (3):	0.0°
Délka ramene (4):	0.000 m
Výška světelného bodu (1):	4.000 m
Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (2):	-1.000 m

Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Milevsko

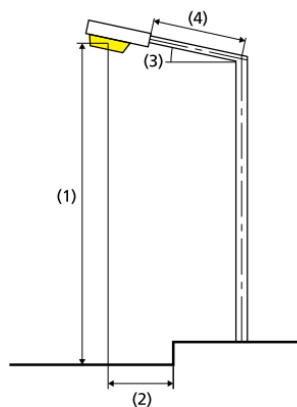
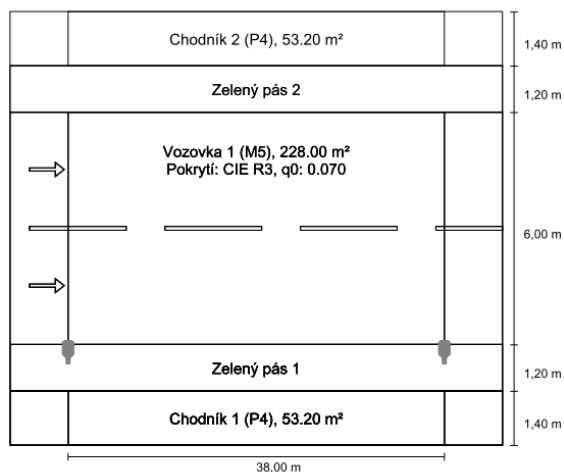
Konfigurace 5, zatřídění dle vzoru:

Umístění:	jednostranně nahoře
Vzdálenost sloupů:	36.000 m
Sklon ramene (3):	0.0°
Délka ramene (4):	0.350 m
Výška světelného bodu (1):	8.000 m
Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (2):	-0.650 m

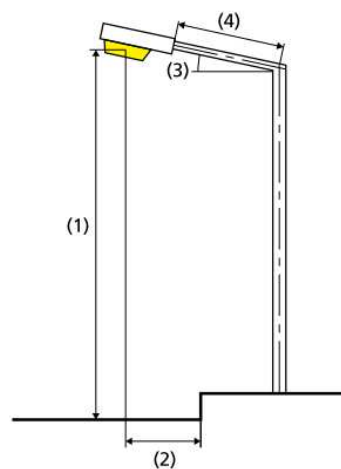
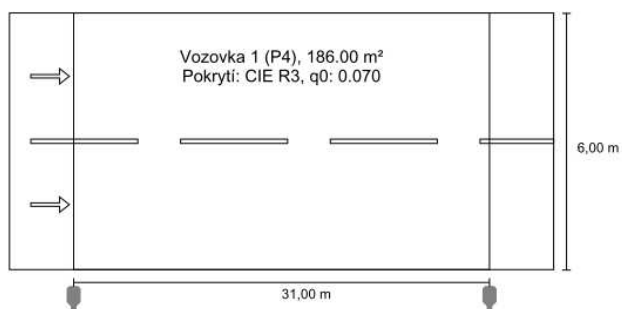
Konfigurace 6, zatřídění dle vzoru:

Umístění:	jednostranně dole
Vzdálenost sloupů:	35.000 m
Sklon ramene (3):	0.0°
Délka ramene (4):	0.000 m
Výška světelného bodu (1):	6.000 m
Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (2):	-1.000 m

Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Milevsko

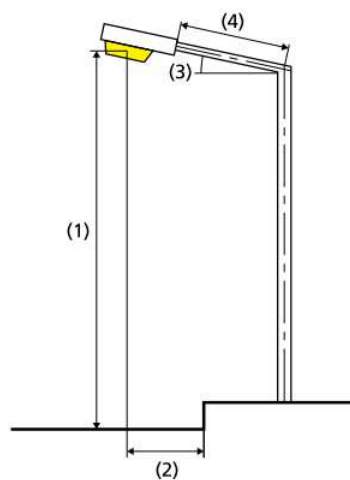
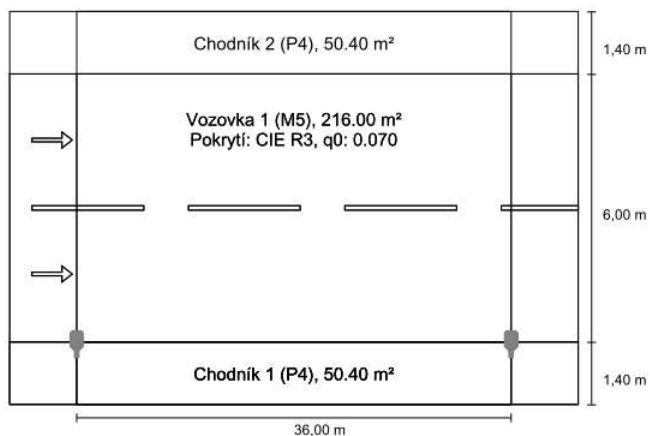
Konfigurace 7, zatřídění dle vzoru:

Umístění:	jednostranně dole
Vzdálenost sloupů:	38.000 m
Sklon ramene (3):	0.0°
Délka ramene (4):	0.350 m
Výška světelného bodu (1):	8.000 m
Převýs osvětlovacího zdroje nad vozovkou (2):	-0.150 m

Konfigurace 8, zatřídění dle vzoru:

Umístění:	jednostranně dole
Vzdálenost sloupů:	31.000 m
Sklon ramene (3):	0.0°
Délka ramene (4):	0.350 m
Výška světelného bodu (1):	6.000 m
Převýs osvětlovacího zdroje nad vozovkou (2):	-0.650 m

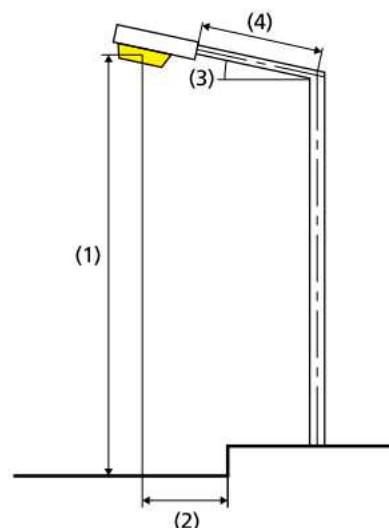
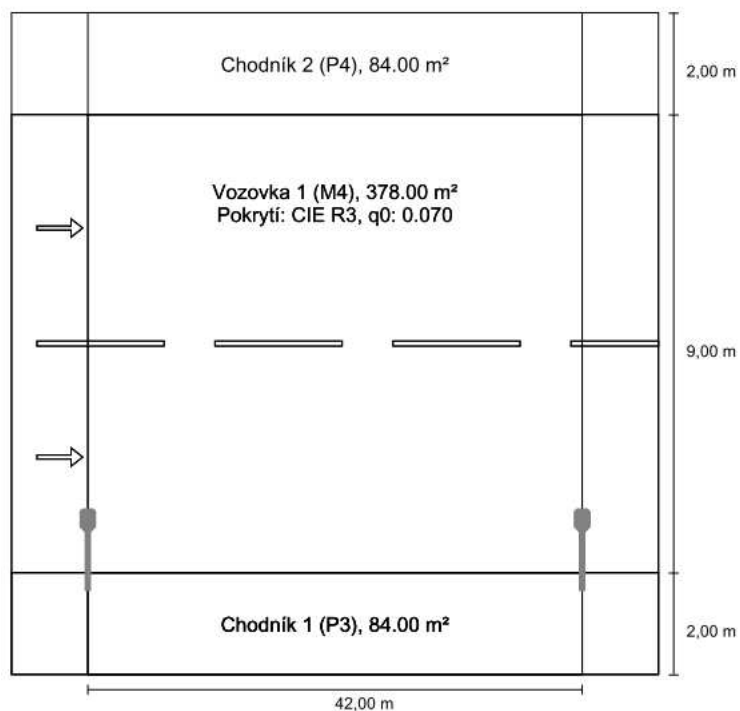
Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Milevsko

Konfigurace 9, zatřídění dle vzoru:

Umístění:	jednostranně dole
Vzdálenost sloupů:	36.000 m
Sklon ramene (3):	0.0°
Délka ramene (4):	0.350 m
Výška světelného bodu (1):	8.000 m
Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (2):	0.000 m

Konfigurace 10, zatřídění dle vzoru:

Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Milevsko



Umístění:	jednostranně dole
Vzdálenost sloupů:	42.000 m
Sklon ramene (3):	0.0°
Délka ramene (4):	1.350 m
Výška světelného bodu (1):	8.000 m
Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (2):	1.000 m

Prohlašujeme, že navržené osvětlení komunikací je v souladu se všemi platnými ČSN EN a uvedené rozteče světelných bodů jsou maximální možné za předpokladu zachování všech normami požadovaných parametrů. Uvědomujeme si, že v případě zkresení jakýchkoli předaných technických informací můžeme být z výběrového řízení vyloučeni bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod.

razítko, jméno a podpis
statutárního nebo zmocněného zástupce