


# Vzorový řez uložení kanalizačního potrubí

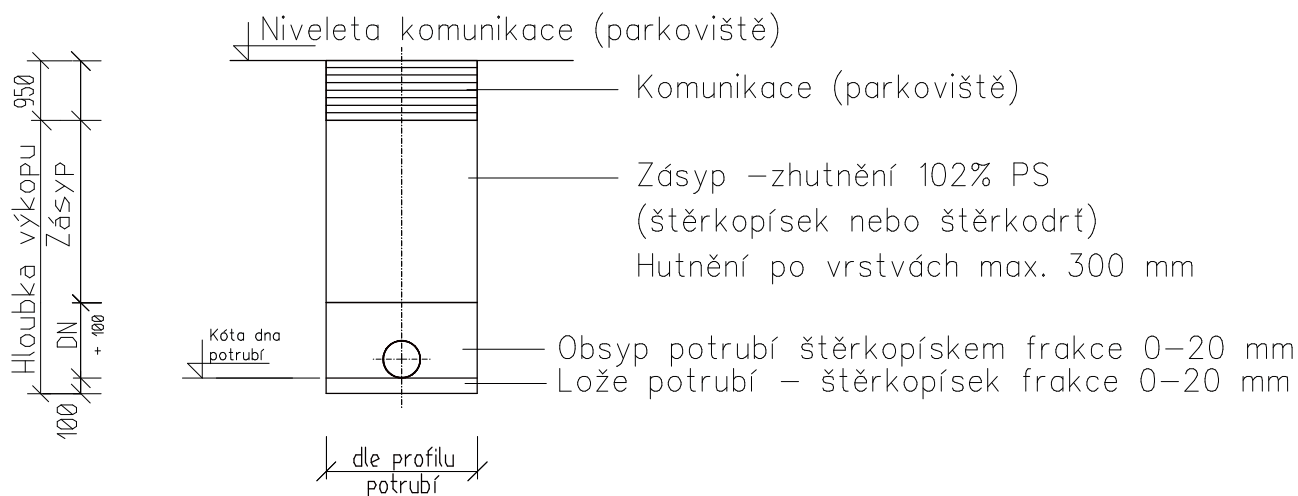

Připojky KG DN 150 + ULTRA SOLID BP DN 200 – šířka výkopu 800 mm

Nejmenší šířka rýhy při hloubce rýhy do 1.75m = 0.80 m, hloubce 1.75–4.00m = 0.90m, a hloubce přes 4.00m = 1.00m

Část dešťové kanalizace provedena z plastových trub DN 200 – SN 12

– hladkostěnné potrubí z PVC–U, se zvýšenou rázovou odolností vyrobené dle ČSN EN 1401

Část dešťové kanalizace provedena z plastových trub DN 150 – SN 8

– potrubí z PVC, se zvýšenou kruhovou tuhostí vyrobené dle ČSN EN 1401–1 a prEN 13 476

Potrubí ukládat do pažené rýhy

Při provádění nutno dodržet ČSN EN 1610 a pokyny výrobce trub

Před zahájením zemních prací vytýčit stávající inženýrské sítě !

<div>Ladislav Mach</div> <div>Čečova 50/647, 370 04 České Budějovice</div> <div>Projekční kancelář <b>PROKLAMA</b> tel. 387436460</div>						
Stavba : Parkoviště v ulici Komenského – kpt. Nálepky						
Objekt : S0 – 301 Kanalizace, vsakování					Zakázkové číslo 19003	
Výkres : Vzorový řez uložení potrubí					Výkres č.	Paré
Vypracoval Ladislav Mach	Měřítko ---	Datum 11.9.2019	Formát 1 A4	Stupeň DSP		
					D.1.3.4.d.1	