


Vsakování

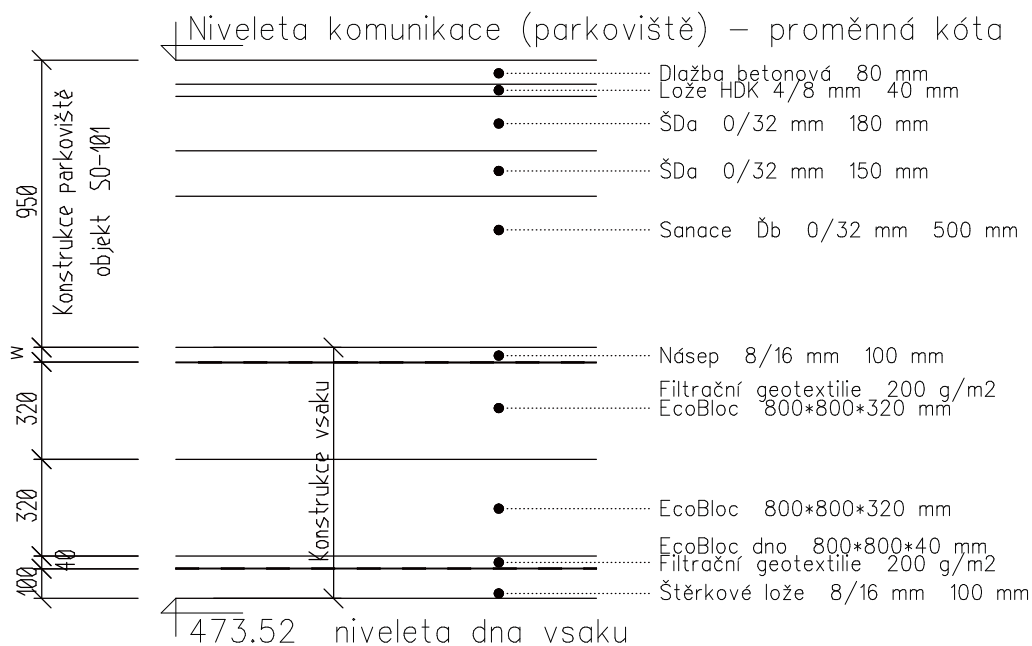

Kóta odtokového potrubí DN 200 z Ecoblocu 474.04

Kóta přítokového potrubí DN 150 do Ecoblocu 474.04

Kóta W je proměnná v závislosti na spádu parkoviště

Kóta W minimálně 100 mm

EcoBloc 800*800*320 mm 108 ks

EcoBloc dno 800*800*40 mm 54 ks

Vodorovná geotextilie $7.20 \times 4.80 \times 2 = 69.12 \text{ m}^2$

Svislá geotextilie $(7.20 + 4.80) \times 2 \times 0.68 = 16.32 \text{ m}^2$

Přesahy + prořez geotextilie $(69.12 + 16.32) \times 1.50 = 128.16 \text{ m}^2$

Ladislav Mach

Čečova 50/647, 370 04 České Budějovice

Projekční kancelář

PROKLAMA

tel. 387436460

Stavba : Parkoviště v ulici Komenského – kpt. Nálepky

Objekt : SO – 301 Kanalizace, vsakování

Výkres : Vsakování

Vypracoval

Ladislav Mach

Měřítko

Datum

11.9.2019

Formát

2 A4

Stupeň

DSP

Zakázkové číslo

19003

Výkres č.

D.13.4.e.3

Paré