

1


PŮDORYS – VODOINSTALACE

EL.OHŘÍVAČ TV (EO)
(STÁVAJÍCÍ)
KUV-20
POJIST.SOUPRAVA
(pojist.a zpět.ventil)
VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

V1
S 25x3.5i KUV 25
WC v 1.NP(knihovna)

OKRUH 2 – knihovna

OKRUH 1 – galerie

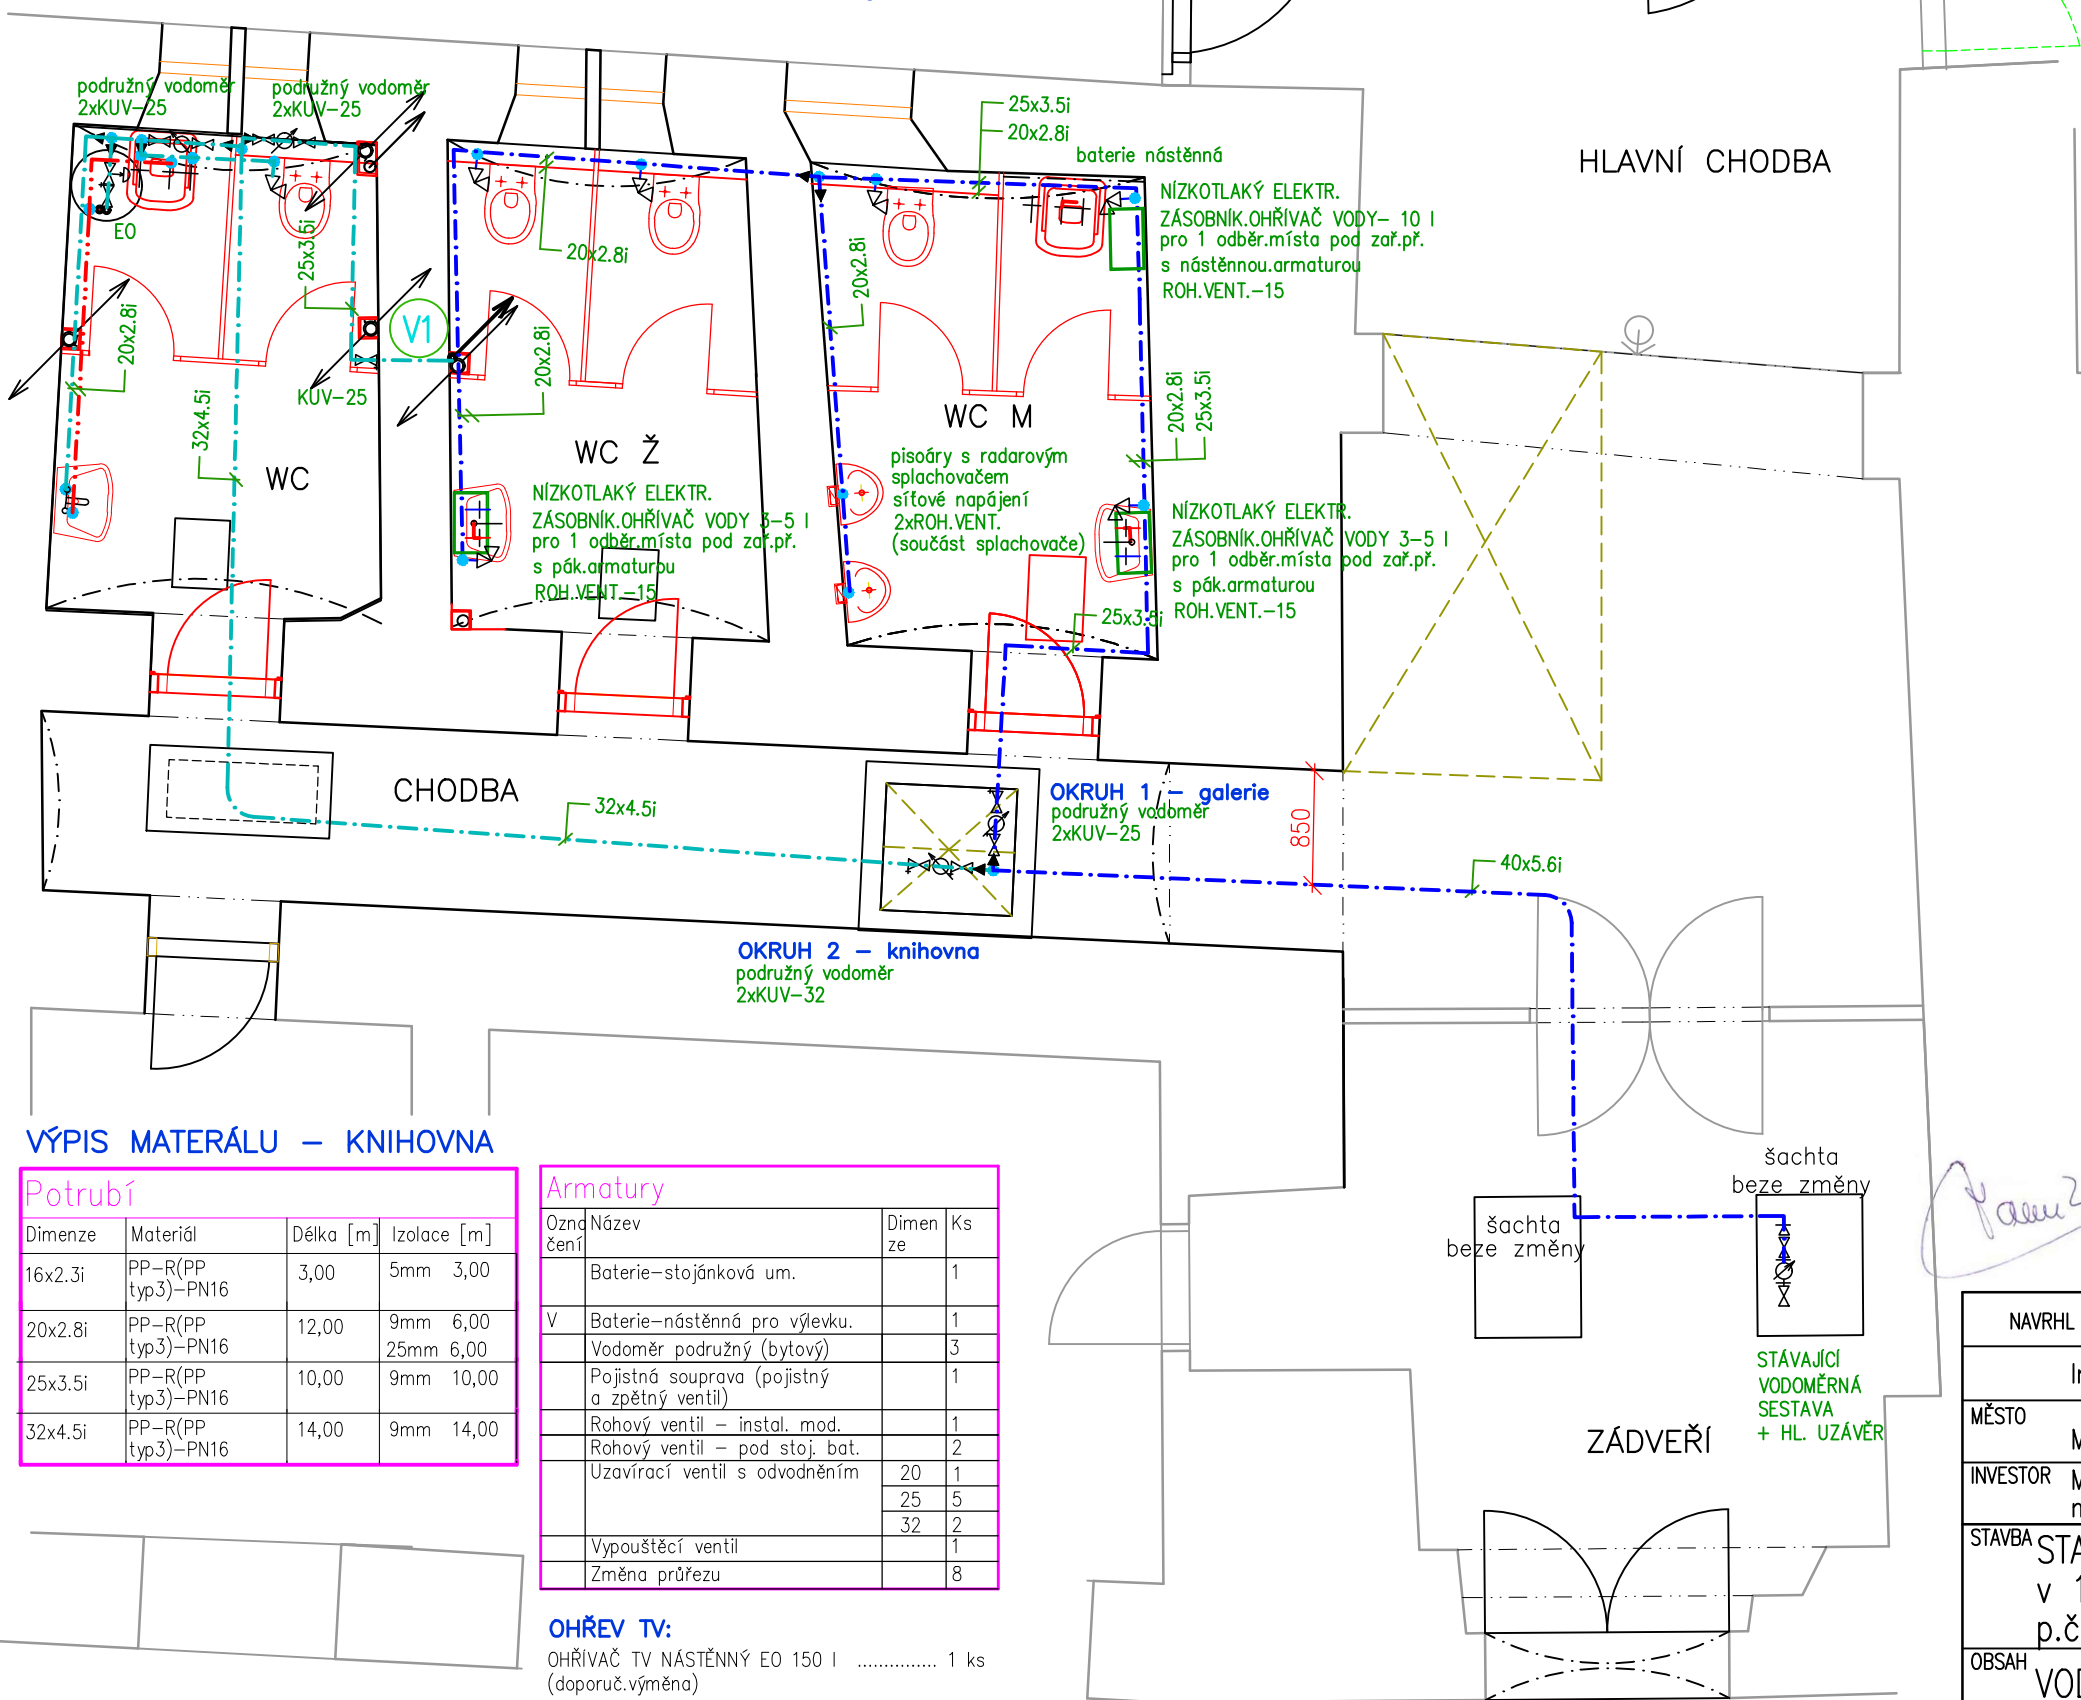

VÝPIS MATERIÁLU – GALERIE

Potrubí			
Dimenze	Materiál	Délka [m]	Izolace [m]
16x2.3i	PP-R(PP typ3)-PN16	3,00	5mm 3,00
20x2.8i	PP-R(PP typ3)-PN16	31,00	9mm 15,00 25mm 16,00
25x3.5i	PP-R(PP typ3)-PN16	14,00	9mm 14,00

Armatury			
Označení	Název	Dimenze	Ks
	Baterie–stojánková um.–beztlaková		2
V	Baterie–nástěnná pro výlevku–beztlaková		1
	Vodoměr podružný (bytový)		1
	Pojistná souprava (pojistný a zpětný ventil)		1
	Rohový ventil – instal. mod.		3
	Rohový ventil – pisoár		2
	Rohový ventil – pod stoj. bat.		6
	Uzavírací ventil s odvodněním	15	1
		25	2
	Vypouštěcí ventil		1
	Změna průřezu		5

OHŘEV TV:
NÍZKOTLAKÝ ELEKTR.
ZÁSOBNÍK.OHŘÍVAČ VODY– 10l s nást. bat. 1 ks
ZÁSOBNÍK.OHŘÍVAČ VODY– 5l s nást. bat. 2 ks
EL.OHŘÍVAČ TV (EO) 150l STÁVAJÍCÍ – doporuč. výměna...1 ks

IZOLACE
STUDENÁ VODA ... MIRELON tl.min.5(9)mm
TEPLÁ VODA MIRELON tl.min.25 mm

LEGENDA:
- - - - - STUDENÁ VODA (OKRUH 1 – galerie)
- - - - - STUDENÁ VODA (OKRUH 2 – knihovna)
- - - - - TEPLÁ VODA

PO SKONČENÍ PRACÍ BUDOU PROVEDENY TLAKOVÉ ZKOUŠKY
SANITÁRNÍ TECHNIKU a BEZDOTYKOVÉ SENZORY
OSAZOVAT DLE MONTÁŽ.PŘEDPISŮ VÝROBCE

VÝPIS MATERIÁLU – KNIHOVNA

Potrubí			
Dimenze	Materiál	Délka [m]	Izolace [m]
16x2.3i	PP-R(PP typ3)-PN16	3,00	5mm 3,00
20x2.8i	PP-R(PP typ3)-PN16	12,00	9mm 6,00 25mm 6,00
25x3.5i	PP-R(PP typ3)-PN16	10,00	9mm 10,00
32x4.5i	PP-R(PP typ3)-PN16	14,00	9mm 14,00

Armatury			
Označení	Název	Dimenze	Ks
	Baterie–stojánková um.		1
V	Baterie–nástěnná pro výlevku.		1
	Vodoměr podružný (bytový)		3
	Pojistná souprava (pojistný a zpětný ventil)		1
	Rohový ventil – instal. mod.		1
	Rohový ventil – pod stoj. bat.		2
	Uzavírací ventil s odvodněním	20	1
		25	5
		32	2
	Vypouštěcí ventil		1
	Změna průřezu		8

OHŘEV TV:
OHŘÍVAČ TV NÁSTĚNNÝ EO 150 l 1 ks
(doporuč.výměna)

NAVRHL		VYPRACOVAL		KRESLIL		VL projekt Ing. Luboš VANÍŠ MILEVSKO, Havlíčkova 445 tel: 383 809 225, e-mail: info@vlprojekt.eu www.vlprojekt.eu	
Ing. Luboš VANÍŠ							
MĚSTO Milevsko			KRAJ Jihočeský			DATUM 01.2021	
INVESTOR Město Milevsko nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko			MĚŘITKO 1:50				
STAVBA STAVEBNÍ ÚPRAVY WC v 1.NP DOMU č.p. 1 p.č. st. 221 k.ú. Milevsko			FORMÁT A3				
			ÚČEL				
OBSAH VODOINSTALACE – PŮDORYS			ČÍSLO VÝKRESU		V		